

**Fenstereinbausatz FES 90
Window kit FES 90
Kit de montage sur vitre FES 90**



ca. 120 mm von der äußeren Ummantelung befreien und durch Zugentlastung (Abb. 2) an Distanzrahmen befestigen. (Abb. 2) Zugschalter anschließen und in vorgesicherte Halterung stecken. An der Rückseite des Ventilatortorgehäuses müssen die beiden Steckkralle demoniert werden. Die Ventilator-Fassade wird durch leichtes Eindrücken der Schnapphaken links und rechts gelöst (s. Montage- und Betriebsvorschrift des Ventilators).

Die Anschlußdrähte durch die Kabeldurchführung des Ventilators stecken und diesen mit 3 Schrauben am Distanzrahmen anschrauben. Elektroanenschluß gemäß Schaltschema ausführen und Fassade wieder aufsetzen.

Die Fassade des Ventilators darf nur entfernt werden, wenn das Gerät elektrisch spannungsfrei geschaltet ist.

The front grille must only be removed when the unit is fully isolated from the supply.

Le ventilateur doit être mis hors tension pour retirer la façade.

Die front grille du ventilateur peut être retirée en pressant le crochet d'encastrement dans les trous d'ouverture cotés droit et gauche (voir notice de montage du ventilateur). Introduire les fils de raccordement dans le passe-câbles du ventilateur et fixer ce dernier sur l'entretoise d'écartement à l'aide de 3 vis. Effectuer le raccordement électrique selon le schéma de branchement et remettre en place la façade.

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falsch Schäden vorlegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

**Fenstereinbausatz FES 90
Window kit FES 90
Kit de montage sur vitre FES 90**

**MONTAGE- UND BETRIEBS-
VORSCHRIFT NR. 97015**

**INSTALLATION AND OPERATING
INSTRUCTIONS NO 97015**

**NOTICE D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION NO. 97015**

Secure supply cable to spacer with cable clamp.

ment extérieur du câble de raccordement sur une longueur d'environ 120 mm et fixer ce dernier sur l'entretoise d'écartement à l'aide du collier de blocage (fig. 2). Raccorder l'interrupteur à tirrette et l'insérer dans la bride de support du ventilateur, démonter les 2 petites tiges à griffes. La façade du ventilateur peut être retirée en pressant le crochet d'encastrement dans les trous d'ouverture cotés droit et gauche (voir notice de montage du ventilateur). Introduire les fils de raccordement dans le passe-câbles du ventilateur et fixer ce dernier sur l'entretoise d'écartement à l'aide de 3 vis. Effectuer le raccordement électrique selon le schéma de branchement et remettre en place la façade.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

Warning: All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

Wire pull cord switch as described in fig. 2. Remove the two spring clips on the fan's spigot. Remove front grille with fan's wiring diagram. Replace front grille.

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falsch Schäden vorlegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falsch Schäden vorlegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falsch Schäden vorlegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

■ EMPFANG

Die Rücknahme erfolgt im Fall eines Schadens, der auf einer Fehlverarbeitung oder unzureichender Installation und Betrieb beruht. Eine Garantie für Schäden, die auf einem Transport oder Lagerungsfehler entstehen, besteht nicht.

■ RECEPΤ

Please check consignment immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify carrier immediately. Delay in notification may invalidate any possible claim.

Attention: Pas de remarques à temps, pas de recours.

■ RÉCEPTION

Dès réception vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas de dommages, faire les réclamations d'usage auprès du transporteur.

■ CONTENU DE LA LIVRAISON

Grille extérieure, 3 entretoises d'écartement, manchon fileté, 2 joints d'étanchéité en mousse, interrupteur à tirrette, collier de blocage, toron de raccordement, 3 vis, parker.

**■ GARANTEIANSPRÜCHE –
HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

■ ACCESSORIES, OTHER

The front grille must only be removed when the unit is fully isolated from the supply.

Le ventilateur doit être mis hors tension pour retirer la façade.

■ LIEFERWEISE

Aufgürtler, 3 Distanzrahmen, Gewindehülse, 2 Schaumstoffdichtungen, Zugfach- und Doppelverglasung.

**■ WARRANTY – EXCLUSION OF
LIABILITY**

If the preceding instructions are not observed all warranty claims are void.

**■ DEMANDE DE GARANTIE –
RESERVES DU CONSTRUCTEUR**

En cas de non-respect des indications précédentes, toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit sera déclinée. Il en sera de même pour toute implication de responsabilité du fabricant.

■ EINSATZBEREICH

Als Fenstereinbausatz in Kombination mit Helios Modellen HR 90 K und R 90. Geeignet zur Montage in Paneelen, Einfach- und Doppelverglasung.

■ EINBAUWORBERETUNG

Den Scheibenausschnitt Ø 103 (+2) mm durch den Glaser vornehmen lassen. Abstand vom Fenster Rahmen mind. 120 mm (abgedeckter Glassausschnitt bauseits zu erstellen),

■ APPLICATION

For use as a window kit in combination with the Helios R 90 and HR 90 K fan. Cut a hole of Ø 103 (+2) mm in window pane. The centre of the hole should be at least 120 mm away from the edge of the pane.

■ RÉGLEMENTATIONS – NORMES

Sil la notice d'installation et d'utilisation est observée, nos produits correspondent aux normes et réglementations européennes.

■ PRÉPARATIONS

Cut a hole of Ø 103 (+2) mm in window pane. The centre of the hole should be at least 120 mm away from the edge of the pane.

■ PRÉPARATION POUR LA POSE

Faire effectuer par le vitrier une découpe de Ø 103 mm (+2) mm dans la vitre. Distance du cadre de la fenêtre de 120 mm min. Etanchéité de la découpe de vitre à effectuer sur le chantier.

■ VORSchriften - Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßer Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften, Richtlinien CE.

■ CERTIFICATES

If installed correctly the product complies with relevant European standards and regulations at the time of manufacture.

Note: For double glazing the pane must be ordered with a sealed hole.

Warning: The glass must not be under tension. Making good with putty may be required.

Achtung: Die Scheiben dürfen nicht unter Spannung stehen, ggf. auskanten.

■ REGLEMENTATIONS – NORMES

Bei Doppelscheiben ist darauf zu achten, daß die beiden Scheibenausschnitte konzentrisch zueinander angeordnet sind. Deshalb kann der Ausschnitt der außenliegenden Scheibe auf max. Ø 108 mm erweitert werden.

Der Fenstereinbausatz wird durch Hersteller der Gewindehülse (1) in seine Einzelteile zerlegt.

Note: For double glazing the pane must be ordered with a sealed hole.

Attention: Les vitres ne doivent pas subir de contraintes ou tensions.





ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektr. Anschluß darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Normen (VDE 0100 und VDE 0700 sowie die TAB's der EVU's und UVW) sind einzuhalten. Ebenso ist die Montage- und Betriebsvorschrift des Ventilators zu beachten.

Achtung: Alle Arbeiten sind im spannungsfreien Zustand durchzuführen.

MONTAGE

- Bei einem Distanzrahmen (2) die Ausparungen für die elektrische Zuleitung und die Zugsnur (falls erforderlich) ausschneiden.
- Achtung:** Modelle mit integriertem Zeitnachlauf HR 90 KZ... R 90 Z... müssen durch einen externen Schalter betrieben werden. Die Zugsnur muß nicht angeschlossen werden.
- Je nach Scheibenabstand müssen 1-3 Distanzrahmen (2) auf die Gewindedecks (1) so aufgestellt werden, daß die offene Seite zum später zu montierenden Ventilator zeigt.

- Bei dem zuletzt aufgesteckten Distanzrahmen muß eine der Schaumstoffdichtungen (3) aufgelegt werden.
- Auf dem Außenfilter (4) wird die 2-Schaumstoffdichtung so aufgelegt, daß die Ausparungen am Rand mit den beiden rechteckigen Durchbrüchen am Außenfilter übereinstimmen. Diese Durchbrüche müssen bei der anschließenden Montage an der Scheibe nach unten zeigen, damit durch das Gitter eindringendes Regenwasser abfließen kann.

- In dieser Position das Außenfilter von außen auf den Scheibenausschnitt legen und von innen die vormontierte Gewindenhülse in das Außenfilter schrauben. Dabei Distanzrahmen so ausrichten, daß der Zugschalter links unten montiert werden kann (Abbildung 2).
- Achtung:** Die Gewindenhülse nicht zu fest in das Außengitter drehen, da sonst die Scheibe ausbrechen kann.

ELECTRICAL CONNECTION

The electrical connections are to be carried out by a qualified electrician in accordance with all relevant safety regulations, national standards and norms. The installation and operating instruction for the fan must be observed.

Warning: All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

INSTALLATION

- Cut the knockouts for cable entry and pull cord (if required, see note) in one of the spacers.
- Note:** For fan models with built-in switch the pull cord is not required.
- Depending on distance between and/or thickness of the panes, 1-3 spacers (2) may have to be slid over the threaded sleeve with the open side towards the fan.
- Insert one of the foam gaskets (3) between the pane and the nearest monitorizing vent filter.
- The second gasket must be inserted between outer grille (4) and glass pane. Ensure that the cutouts of the gaskets agree with those on the outer grille. They must face downwards when mounting the unit to allow water to drain off.
- Hold outer grille in this position against the outer pane and secure with the threaded sleeve from inside. Ensure that the pull cord is on the bottom left (fig. 2).

Warning: Do not over tighten the assembly to avoid breaking the glass.

Sur l'interupteur, fixer la tirette avec bouton blanc selon la longueur souhaitée (si nécessaire). Retirer le revête-


BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Le branchement électrique est à réaliser selon le schéma de connexion correspondant. Il doit être effectué par un électricien qualifié. Les consignes de sécurité ainsi que les normes standards nationales doivent être respectées. Il est aussi impératif de respecter les indications des instructions d'installation.

Attention: Tous les travaux doivent être effectués hors tension.

POSE DU KIT DE MONTAGE

- Sur une des entreroises décarcement (2) découper les événements prévus pour le fil de la tirette et le câble électrique (si nécessaire).
- Attention:** Les modèles avec temporisateur incorpore nécessitent une commande extérieure. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de raccorder la tirette.
- Selon l'écartement des vitres, fixer les entreroises d'écartement 1-3 (2) sur le manchon fileté (1) de façon à ce que le côté ouvert regarde côté ventilateur à monter.

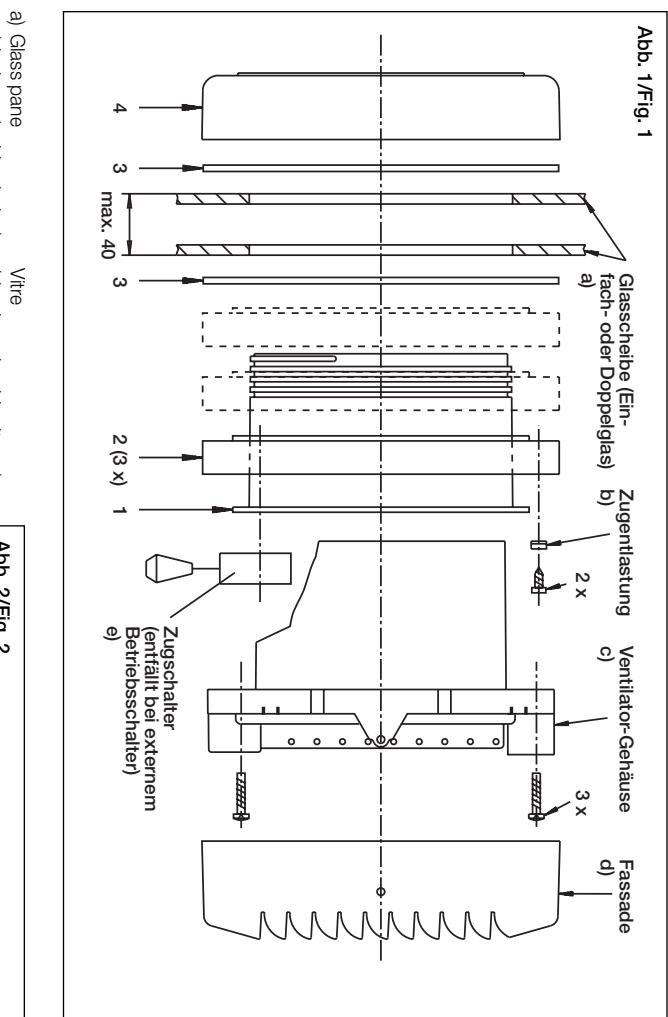

Attention: Ne pas visser le manchon filé trop fortement sur la grille extérieure, afin d'éviter un bris de la vitre.

Sur l'interupteur, fixer la tirette avec bouton blanc selon la longueur souhaitée (si nécessaire). Retirer le revête-

MONTAGE DES VENTILATORS

Am Zugschalter die Zugsnur mit Knopf in gewünschter Länge befestigen (wenn erforderlich). Anschlußkabel auf

1

2

N

L

INSTALLATION OF THE FAN

Attach pull cord (if required) to switch (or an appropriate length). Strip outer casing of wires for approx. 120 mm.

Anschluß gemäß Schaltschema

Wiring diagram

Raccordement selon plan de branchement

Attention: Ne pas visser le manchon fi-

leté trop fortement sur la grille extérieure,

afin d'éviter un bris de la vitre.

MONTAGE DU VENTILATEUR

Attention: Ne pas visser le manchon filé trop fortement sur la grille extérieure, découpe de vitre et visser le manchon filé prémonté dans la grille extérieure par l'intérieur. Placer les entreroises décarcement de façon à ce que l'interrupteur à tirette se trouve en bas et à gauche (fig. 2).

Sur l'interupteur, fixer la tirette avec bouton blanc selon la longueur souhaitée (si nécessaire). Retirer le revête-